

Pulsante Manuale a Sicurezza Intrinseca CCP-E-IS

- Elemento infrangibile (a richiesta anche frangibile)
- Terminali che accettano cavi fino a 2,5 mm²
- Certificato secondo EN54-11
- Design robusto
- Classificazione ATEX II 1G EEx ia IIC T4




CCP-E-IS è un pulsante manuale progettato per l' utilizzo in aree a rischio. Il dispositivo deve essere utilizzato all' interno e collegato a sistemi a sicurezza intrinseca dotati di barriera appropriata. CCP-E-IS è classificato T4 come classe di temperatura, mentre la gamma di rivelatori I.S. Hochiki è classificata T5. Porre quindi attenzione nell' utilizzo di questo prodotto assieme ai rivelatori I.S., ed assicurarsi di installarlo in ambiente appropriato per la sua classe di temperatura.

In dotazione viene fornita una chiavetta di plastica, necessaria per il ripristino del Pulsante dopo l'allarme.

Caratteristiche

Codice prodotto	IAHOCCP-E-IS
Tensione di funzionamento	15 ~ 30 Vcc
Resistenza integrata	470Ω / 2.5W
Temperatura di funzionamento e stoccaggio	Da -30°C a +70°C
Umidità massima	95%RH non condensata (a 40°C)
Colore	Rosso
Materiale	MPO
Grado di protezione	IP24D
Dimensioni (montaggio ad incasso)	89x93x27.5 mm
Dimensioni (montaggio a giorno)	89x93x32 mm
Peso	180 g

Schema di collegamento

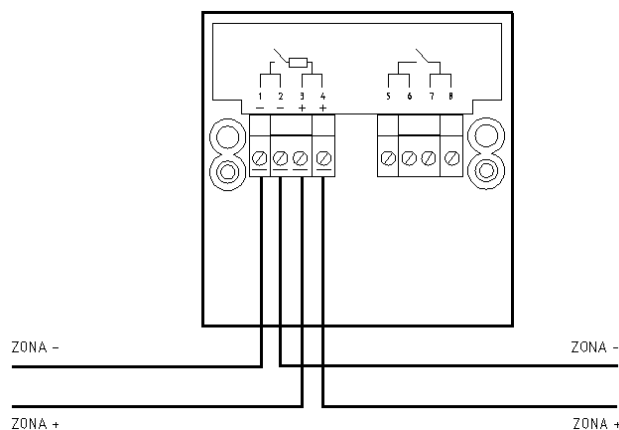

Azionamento

Per azionare il pulsante basta premere sul punto indicato nell'elemento plastico infrangibile (conforme alla EN54). Una volta attivato il pulsante genera la chiusura del contatto N.A.

Ripristino dopo un attivazione

Per ripristinare il pulsante, inserire la chiave data in dotazione (lato con la biforcuzione) e far slittare la parte bassa del coperchio verso il basso senza sollevarla. Sempre senza sollevarla riportare la parte bassa del coperchio nella posizione originale. Questa operazione riporterà in posizione anche l'elemento infrangibile.

Test del pulsante

Inserendo la chiave di test fornita a corredo (lato con la biforcuzione) la parte inferiore del coperchio e l'elemento plastico sono liberi di scivolare verso il basso ottenendo l'attivazione del pulsante. Eseguito il test riportare in posizione la parte bassa del coperchio e l'elemento infrangibile.